


# REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

LOS BRIGADISTAS ESTÁN COMPROMETIDOS PARA INSTRUIR Y SUPERVISAR A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA




APLICANDO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN ORIGINARSE EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

1

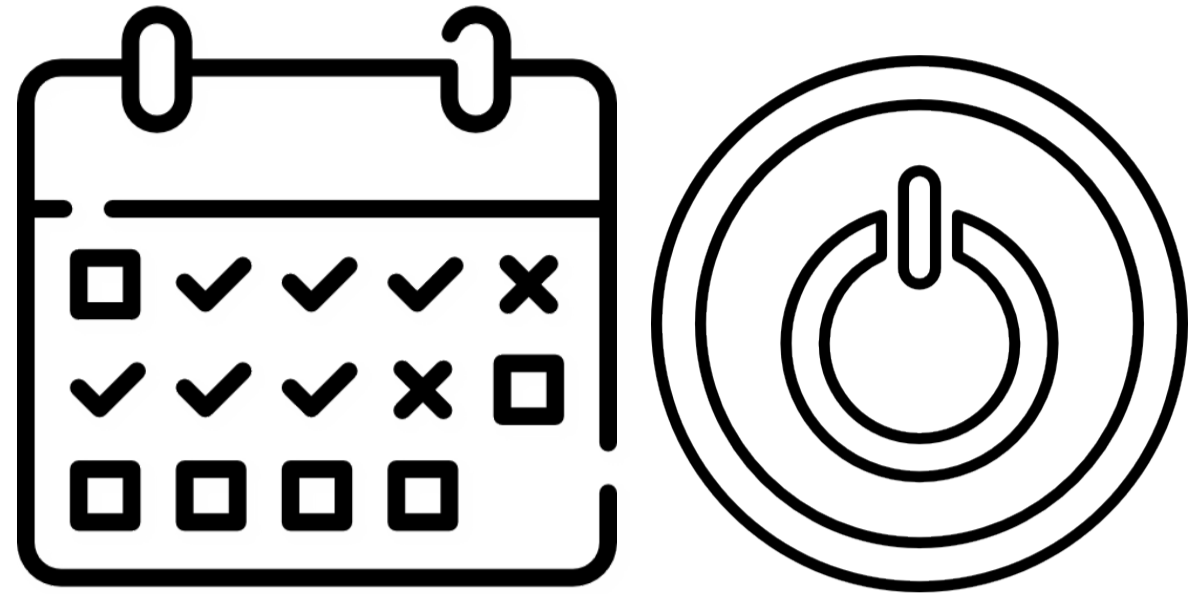


Los servidores públicos deberán asegurarse de que, en caso de **NO UTILIZAR** el **EQUIPO TECNOLÓGICO** por un periodo de tiempo prolongado, permanezca **APAGADO**.

3

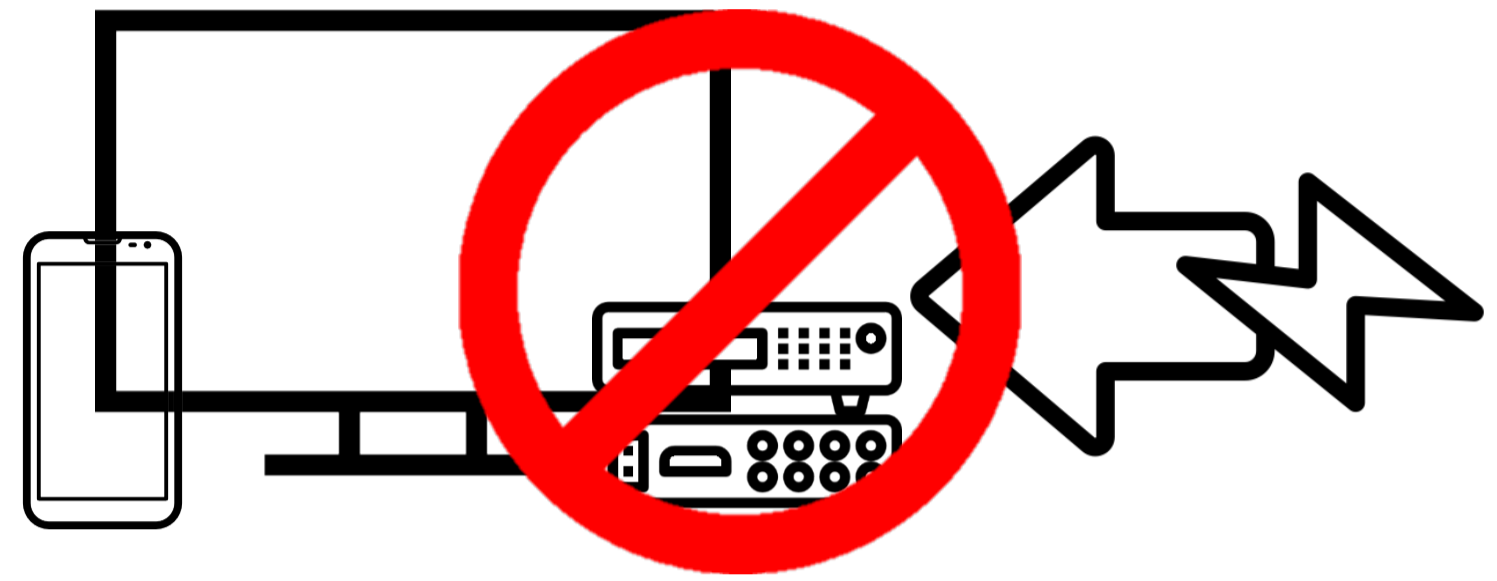

Queda **PROHIBIDO** usar las líneas de energía eléctrica con equipos ajenos a los proporcionados para la actividad institucional.

2

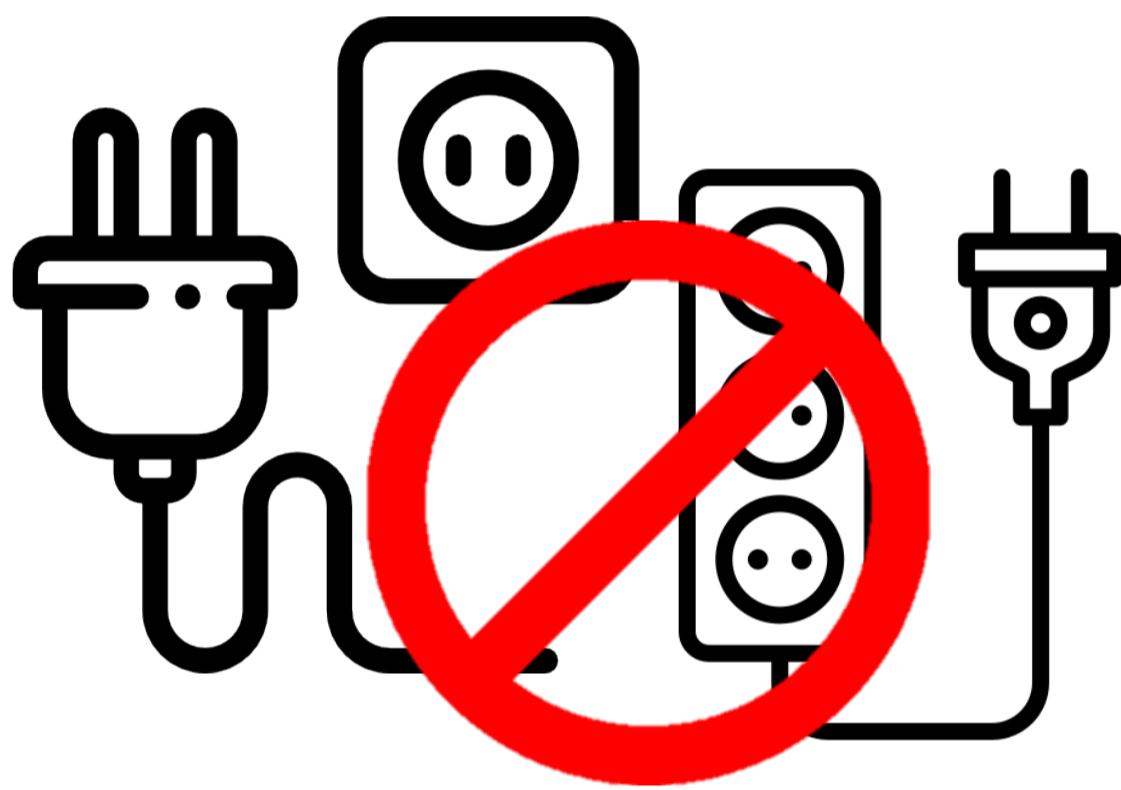

**EVITAR CONECTAR EN LA CORRIENTE REGULADA** (contactos anaranjados), reguladores y no breaks ajenos al equipamiento tecnológico.



4




Verificarán que todo el **EQUIPO TECNOLÓGICO** permanezca apagado al **TÉRMINO DE LAS LABORES**.

## CONOCE LOS CONTACTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

### CONTACTOS ANARANJADOS

Forman parte de una corriente eléctrica regulada que alimenta al equipo tecnológico que siempre debe estar encendido las 24 horas los 365 días del año.

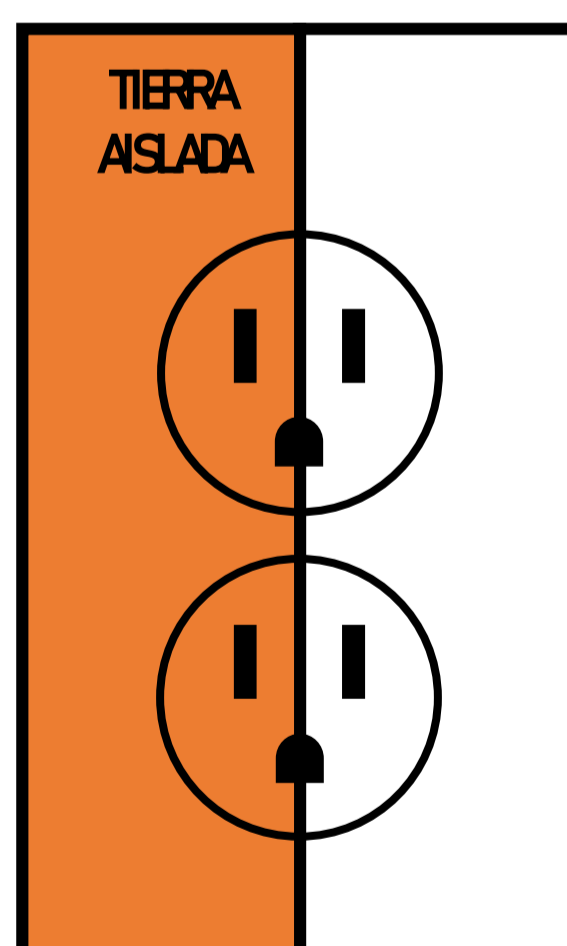

### CONTACTOS BLANCOS


Tienen una corriente eléctrica no regulada, provocando variaciones de voltaje y puede llegar a dañar equipos electrónicos.



**¡CUIDADO!**

TOMA EN CUENTA ESTÁS ACCIONES PARA NO ORIGINAR ALGÚN CONATO DE INCENDIO POR ALGUNA SOBRECARGA DEL CIRCUITO.

**¡SI TE CUIDAS TÚ, NOS CUIDAMOS TODOS!**

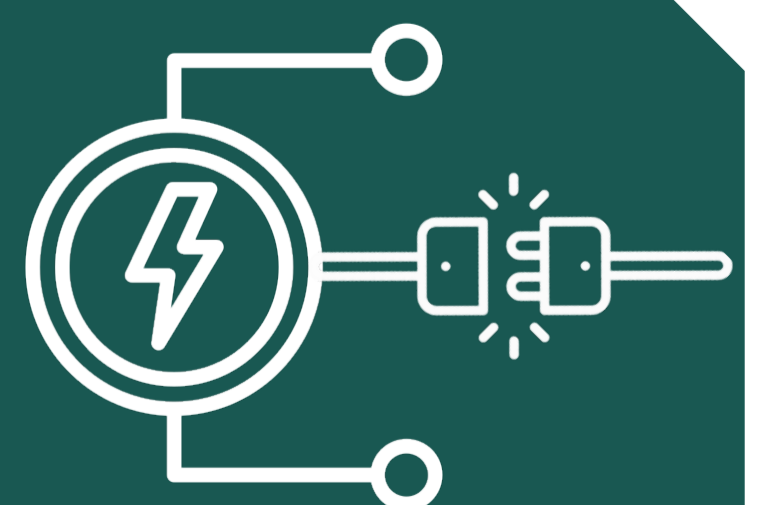

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR EL ACUERDO PLENARIO 35-06/2023 PUBLICADO A TRAVÉS DE LA CIRCULAR CJCDMX-02/2023